Открытое акционерное общество
«МОСТОВДРЕВ»

СПРАВОЧНИК ДЕФЕКТОВ ФАНЕРЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

* Нормы ограничены ГОСТ 3916.1- 2018

1. Булавочные сучки по ГОСТ 30427

I,II,III,IV

Допускается диаметром, мм, не более 3

2 Здоровые сросшиеся светлые и темные сучки по ГОСТ 2140

I	II	III	IV
Допускаются диаметром, мм, не более			
15	25	Допускаются с трещинами шириной не более 1,5 мм	Допускается
в количестве на 1 м^2, шт., не более			
5	10		
с трещинами шириной, мм. не более			
0,5	1,0		

3 Частично сросшиеся, несросшиеся, выпадающие сучки, отверстия от них, червоточина по ГОСТ 2140

I	II	III	IV
Допускается диаметром, мм, не более			
6	6	6	40
В количестве на 1 м^2 поверхности листа, шт., не более			
3	6	10	Без ограничения

5 Разошедшиеся трещины по ГОСТ 2140

I	II	III	IV
		Допускаются длиной, мм, не более	
Не допускаются	200	300	600
		Шириной мм, не более	
	2	2	5
		в количестве, шт., не более	
	2	2	Без ограничения
		на 1 м ширины листа	
	При условии заделки замазками	Допускаются длиной до 600 мм. шириной до 5 мм при условии заделки замазками	Без ограничения

6 Светлая прорость по ГОСТ 2140

I	II	III	IV
Допускается			

7 Темная прорость по ГОСТ 2140

I	II	III	IV
Не допускается	Допускается в общем числе с нормами позиции 2		Допускается

8 Отклонение в строении древесины по ГОСТ 2140: наклон волокон, свилеватость, завиток, темные глазки, групповые глазки

Темные глазки

Свилеватость

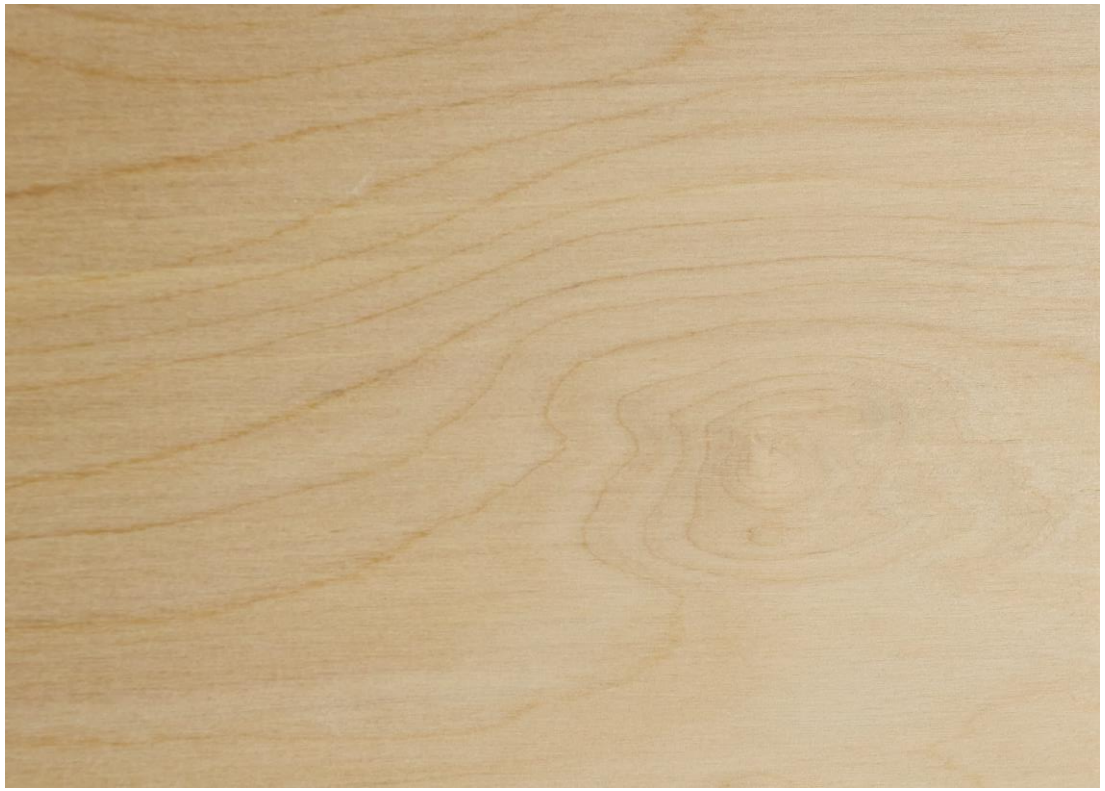

I	II	III	IV
Допускается			

9.1 Здоровое изменение окраски без признаков разрушения древесины по ГОСТ 2140: пятнистость, внутренняя заболонь, химическая окраска, синева, цветные заболонные пятна, кармашек

Кармашек

Пятнистость

Химическая окраска

I II III IV

Допускается не более 15% поверхности листа

Допускается

9.2 Здоровое изменение окраски без признаков разрушения древесины по ГОСТ 2140: ложное ядро

I	II	III	IV
Не допускается	Допускается не более 25% поверхности листа	Допускается	

9.3 Здоровое изменение окраски без признаков разрушения древесины по ГОСТ 2140: побурение

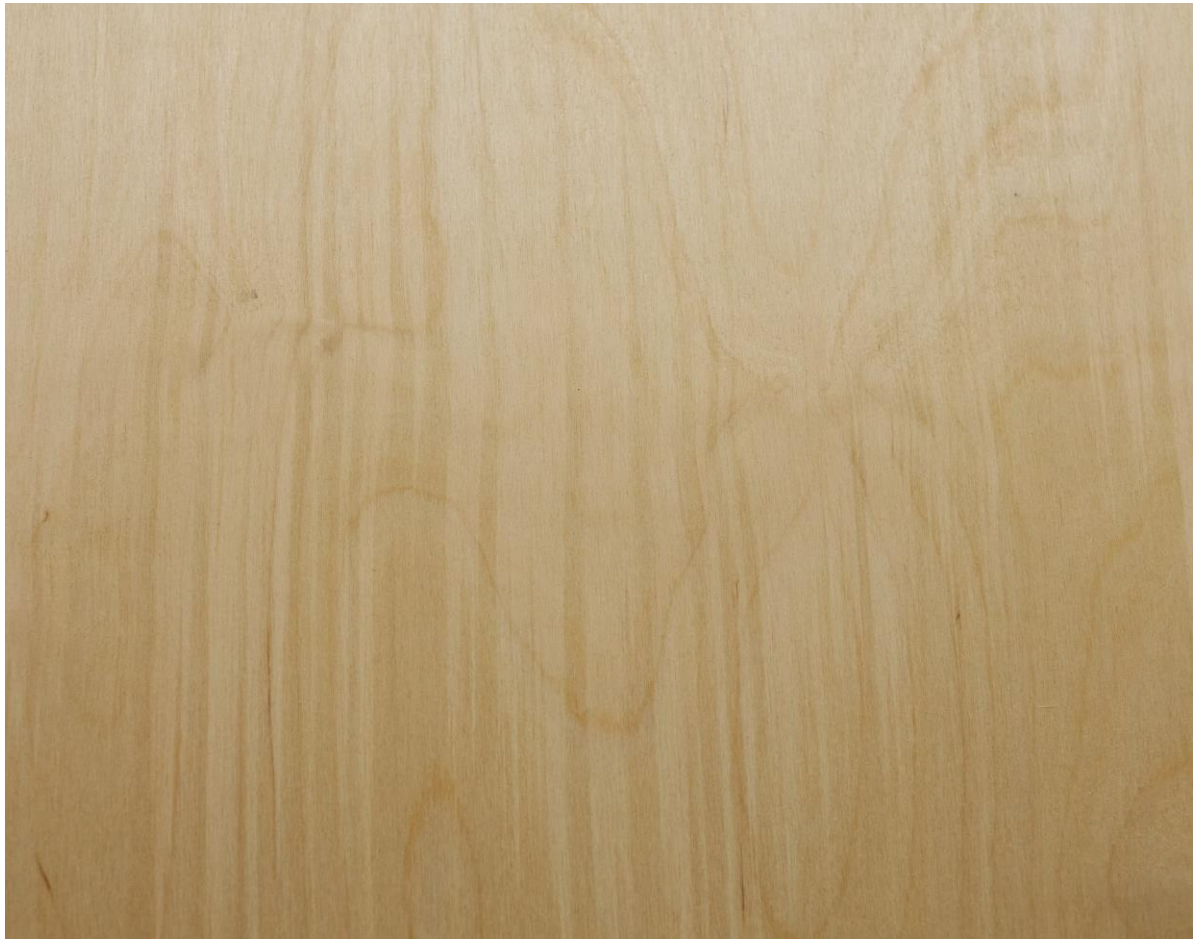

I	II	III	IV
Допускается не более 20% поверхности листа	Допускается не более 50% поверхности листа	Допускается	

10 Нездоровое изменение окраски с признаками разрушения древесины по ГОСТ 2140: грибные пятна (полосы), темные заболонные грибные окраски

I	II	III	IV
Не допускается			Допускается

12 Нахлестка в наружных слоях по ГОСТ 15812

I	II	III	IV
Не допускается	Допускается длиной, мм не более		Допускается
	100	200	
	В количестве, шт. не более		
	1	2	
	На 1 м ширины листа		

13 Недостача шпона по ГОСТ 15812, дефекты кромок листа при шлифовании и обрезке по ГОСТ 15812, ГОСТ 30427

I	II	III	IV
	Допускается шириной, мм, не более		
2	5	5	5

16 Прошлифовка по ГОСТ 30427

I	II	III	IV
	Не допускается	Допускается не более 1% поверхности листа	Допускается

18 Металлические включения по ГОСТ 30427

I	II	III	IV
Не допускается		Допускаются скобки из цветного металла	

20 Царапины по ГОСТ 2140

I II III IV

Не допускается

Допускается

21 Вмятина, гребешок, отпечаток по ГОСТ 2140, ГОСТ 30427

Вмятина

Гребешок

I	II	III	IV
Не допускается	Допускается в пределах значений предельных отклонений по толщине		Допускается

22 Вырыв волокон по ГОСТ 2140

I	II	III	IV
Не допускается	Допускается не более 5% поверхности листа	Допускается не более 15% поверхности листа	Допускается

23 Ворсистость, рябь, волнистость (для шлифованной фанеры) по ГОСТ 15812, ГОСТ 30427

I	II	III	IV
Не допускается	Допускается незначительные	Допускается	

25.1 Вставка из древесины: для починки сучков и отверстий

I	II	III	IV
Не допускается	Допускается не более 8 шт., на 1м^2 листа	Допускается	

25.2 Вставка из древесины: двойная вставка

I	II	III	IV
Не допускается	Допускается , шт., не более		Допускается
	1	2	

На 1 м^2 листа